VT VERES KFT.
H-6000 Kecskemét, Czollner tér 12., Tel.: +36 76/ 500-170, Fax: +36 76/ 500-171
E-mail: vt@vtveres.hu, http://vtveres.hu
Registration No.: 03-09-107082 EU VAT: HU11591984

Полный надзор технологического окружения

Привод Limitorque MX как и управляющий и наблюдающий орган
для окружающих оборудований

Привод Limitorque MX со встроенной сетевой платой сможет собирать следующие сигналы и выдавать следующие команды для окружающих его оборудований (ОО):

1. Встроенный 4 + 3 реле «сухой контакт» для **независимого управления ОО**
   „250 V, 5 A” для каждого реле

2. Встроенный 6 + 3 дискретный вход для **обработки сигналов от ОО**
   „=24 V” или „~110V” сигнал (возможно питание от привода)


3. Встроенный 2 аналоговый вход для **обработки сигналов от ОО**
   прием сигнала „4-20 mA”
   один из входов с программируемым фильтром

4. Встроенный 2 аналоговый выход для **независимого управления ОО**
   „4-20 mA” или „0-10V” для управления

Где применяется?

a. Подачи сигналов несанкционированного доступа,
b. Надзор технологического окружение привода посредством дискретных и аналоговых входов,
c. Управление окружающими устройствами посредством дискретных и аналоговых выходов.

Конкретный пример: Станция приемки скребка

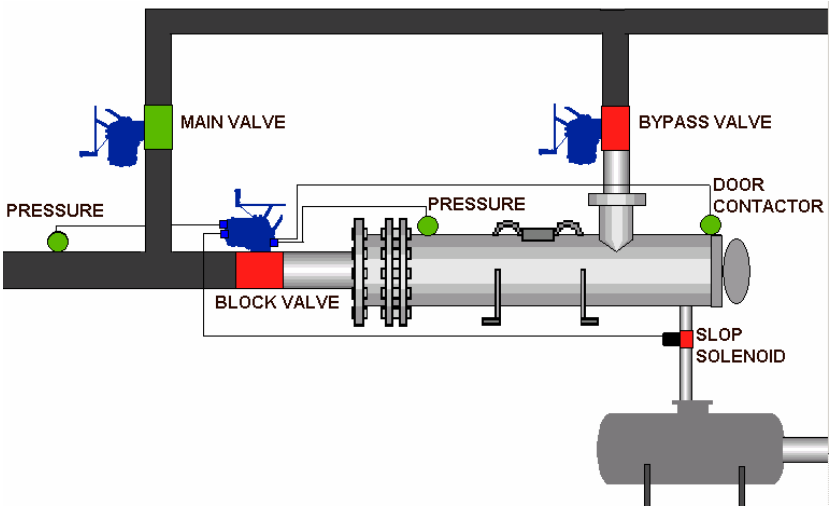

Через Limitorque MX обрабатываются следующие сигналы:

- Надзор над давлением в трубопроводе
- Закрытость люка отсека приемки скребка
- Управление и позиционирование клапана сдува