Выбор привода для встроенной запорной арматуры
Actuator sizing datasheet for existing valves

Объект/Project: ……..

I. Механический часть/Mechanical part:

Тип арматуры/Valve type:

O Шиберная задвижка/Flat-gate valve **O Клиновая задвижка**/Wedge-gate valve
O Заслонка/Butterfly-valve **O Шаровой кран**/Ball valve
O Прочий/Other:…….


Размер арматуры/Valve size:…….mm
Класс давления/Valve pressure:……bar
Давления в трубопроводе/Pipe working pressure:……bar

Движение арматуры/Operating the valve:

O Маховик непосредственный/With direct handwheel
O Привод непосредственный/With direct mounted actuator
O …:1 редуктор+маховик/ ratio gearbox+handwheel
O …:1 редуктор+привод/ ratio gearbox+actuator

Паспортный момент привода (если имеется):……Nm; обороты:……1/мин
In case of existing actuator, according the nameplate the torque


Размеры фланца для непосредственного монтажа:
Mechanical datas in case of direct mounting:

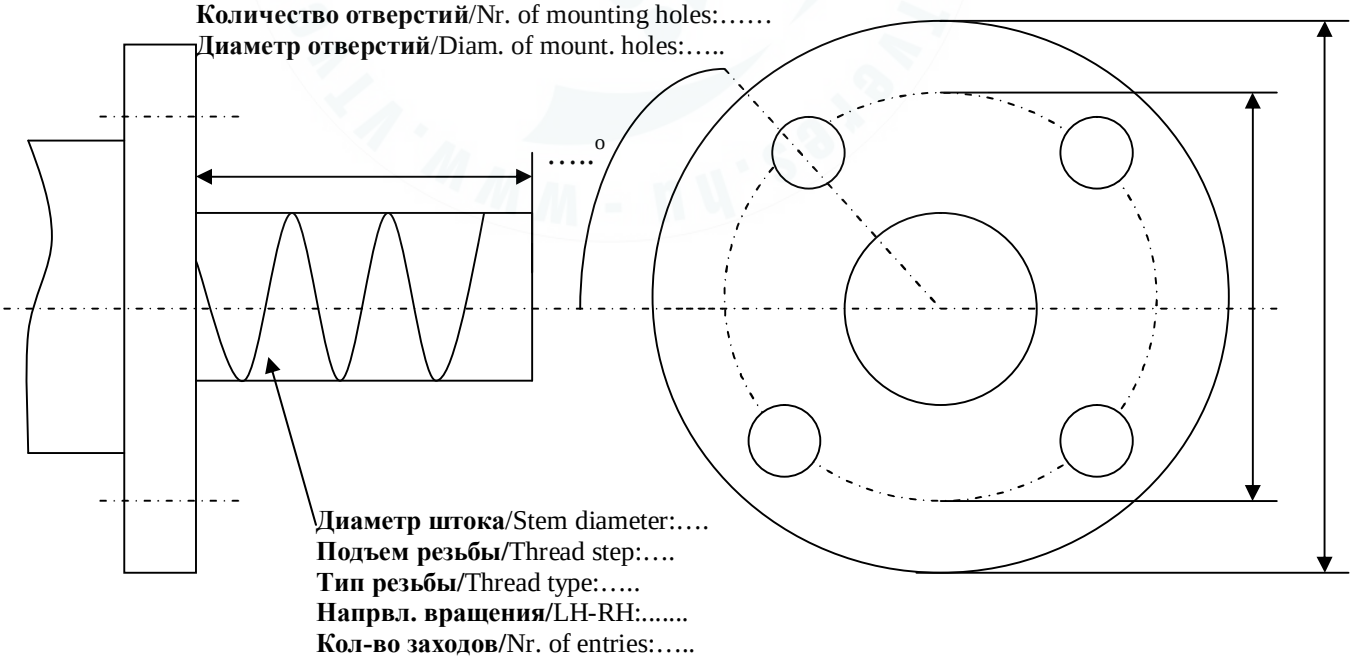

VT Veres Kft.
Hungary, 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
Tel: +36 76 500-170, Fax: +36 76 500-171
Email: VAC@VTveres.hu, http://VTveres.hu/


Размеры фланца для монтажа на корончатую гайку:
Mechanical datas in case of direct mounting, crowned-nut:

Количество отверстий /Nr. of mounting holes:……
Диаметр отверстий /Diam. of mount. holes:…..

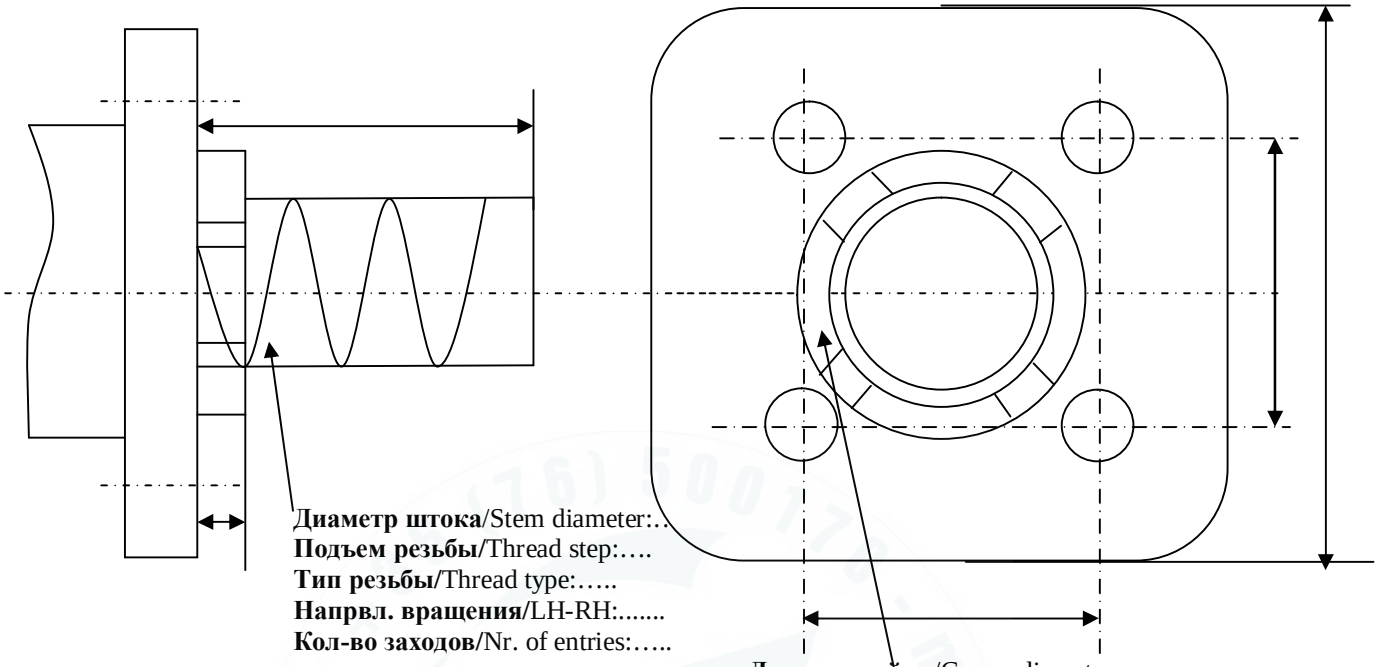

Размеры фланца для монтажа на редуктор:
Mechanical datas in case of actuator mounted on a gearbox:

Количество отверстий /Nr. of mounting holes:……
Диаметр отверстий /Diam. of mount. holes:…..

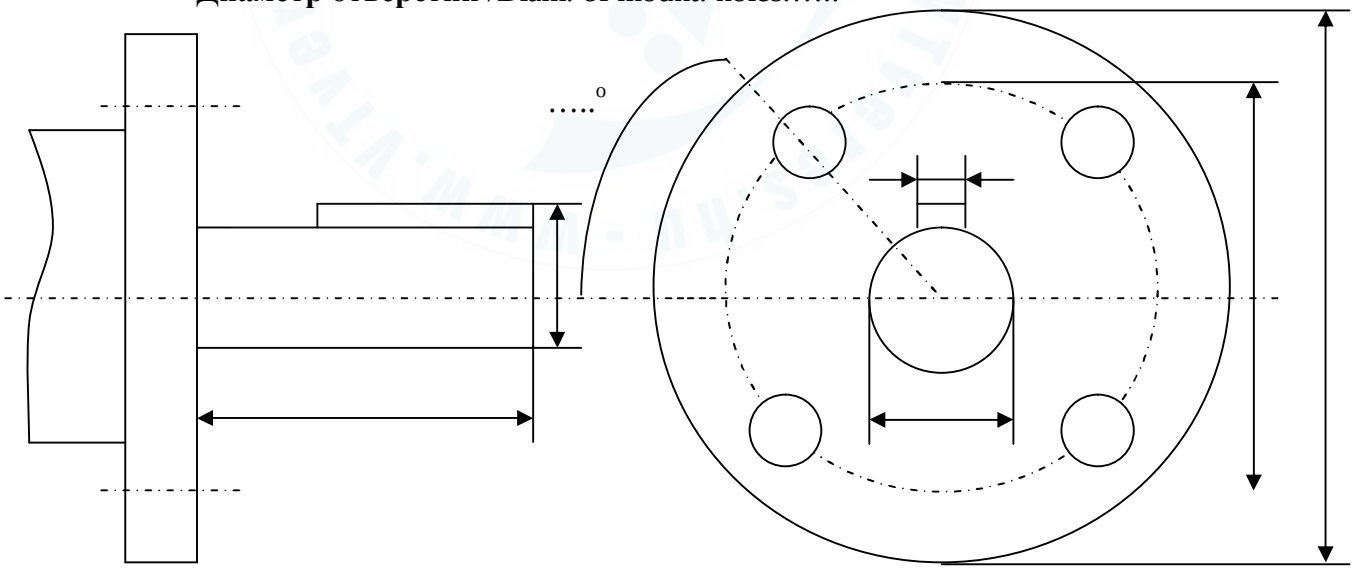

Hungary, 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
Tel: +36 76 500-170, Fax: +36 76 500-171
Email: VAC@VTveres.hu, http://VTveres.hu/

Размеры фланца для монтажа на ISO F…B1/Mechanical ISO F…B1 connection: **O**

Тип оболочки

Защита корпуса/Actuator's enclosure: **O** IP68
O IP68+EExdIIBT4
O IP68+EExdIICT4

Температурные условия/Environmental temperature: **O** –20C…+60C
O –30C…+60C

II. Система управления/Electrical-control part:

Питание/Main supply: **O** 380V 50Hz 3фазы/3phase **O** 400V 50 Hz 3фазы/3phase
O Прочие/other:……

Гермовводы/Cable glands:
В какой из выходов собираетесь применить 1 1/4" или 1 1//2"
Диаметр наружной оболочки кабеля: …… мм
Диаметр внутренней оболочки кабеля: …… мм
Тип кабеля: **O** Бронированный стальным листом
O Бронированный плетенной проколкой
O Без броня
Примечание если кабель не ровный или некруглого сечения :

Управление/Control: **O Многожилное Откр-закр-стоп/**Hardwired Open-Close-Stop
O 4-20mA регулирование/4-20mA Modulating
O Цифровое по витой паре/Digital network :……

Сигнализация/Monitoring: **O Програмные реле**/With programmed relays
O Аналоговый 4-20mA(0-10VDC)/Continuous 4-20mA(0-10V)
O Цифровое по витой паре/Digital network :……

Опции/Options: **O 3 шт. Доп-ых реле**/3 pcs additional relays
O 4-20mA(0-10VDC) сигнал момента
4-20mA(0- 10VDC) analog torque sensing
O Перерывистый режим для задержки
Interrupted operating in open/close directions

Описание процесса управления/Process control description :

Hungary, 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
Tel: +36 76 500-170, Fax: +36 76 500-171
Email: VAC@VTveres.hu, http://VTveres.hu/